wersja 08 z dnia 2020.09.18

2xMacBAT 5, MacREJ 5, MacT II/D-CT3, Nawanialnia, GAZEX, Sygnalizacje, LTE, 230VAC, UPS

(T gazu przed redukcją)

Stan wejść EM2 odczytuje się w GazModem2 lub ModBusTCP kanałem szeregowym RS485_3 w IK-401. IK-401 realizuje konwersję z ModBusTCP na ModBusRTU i odwrotnie
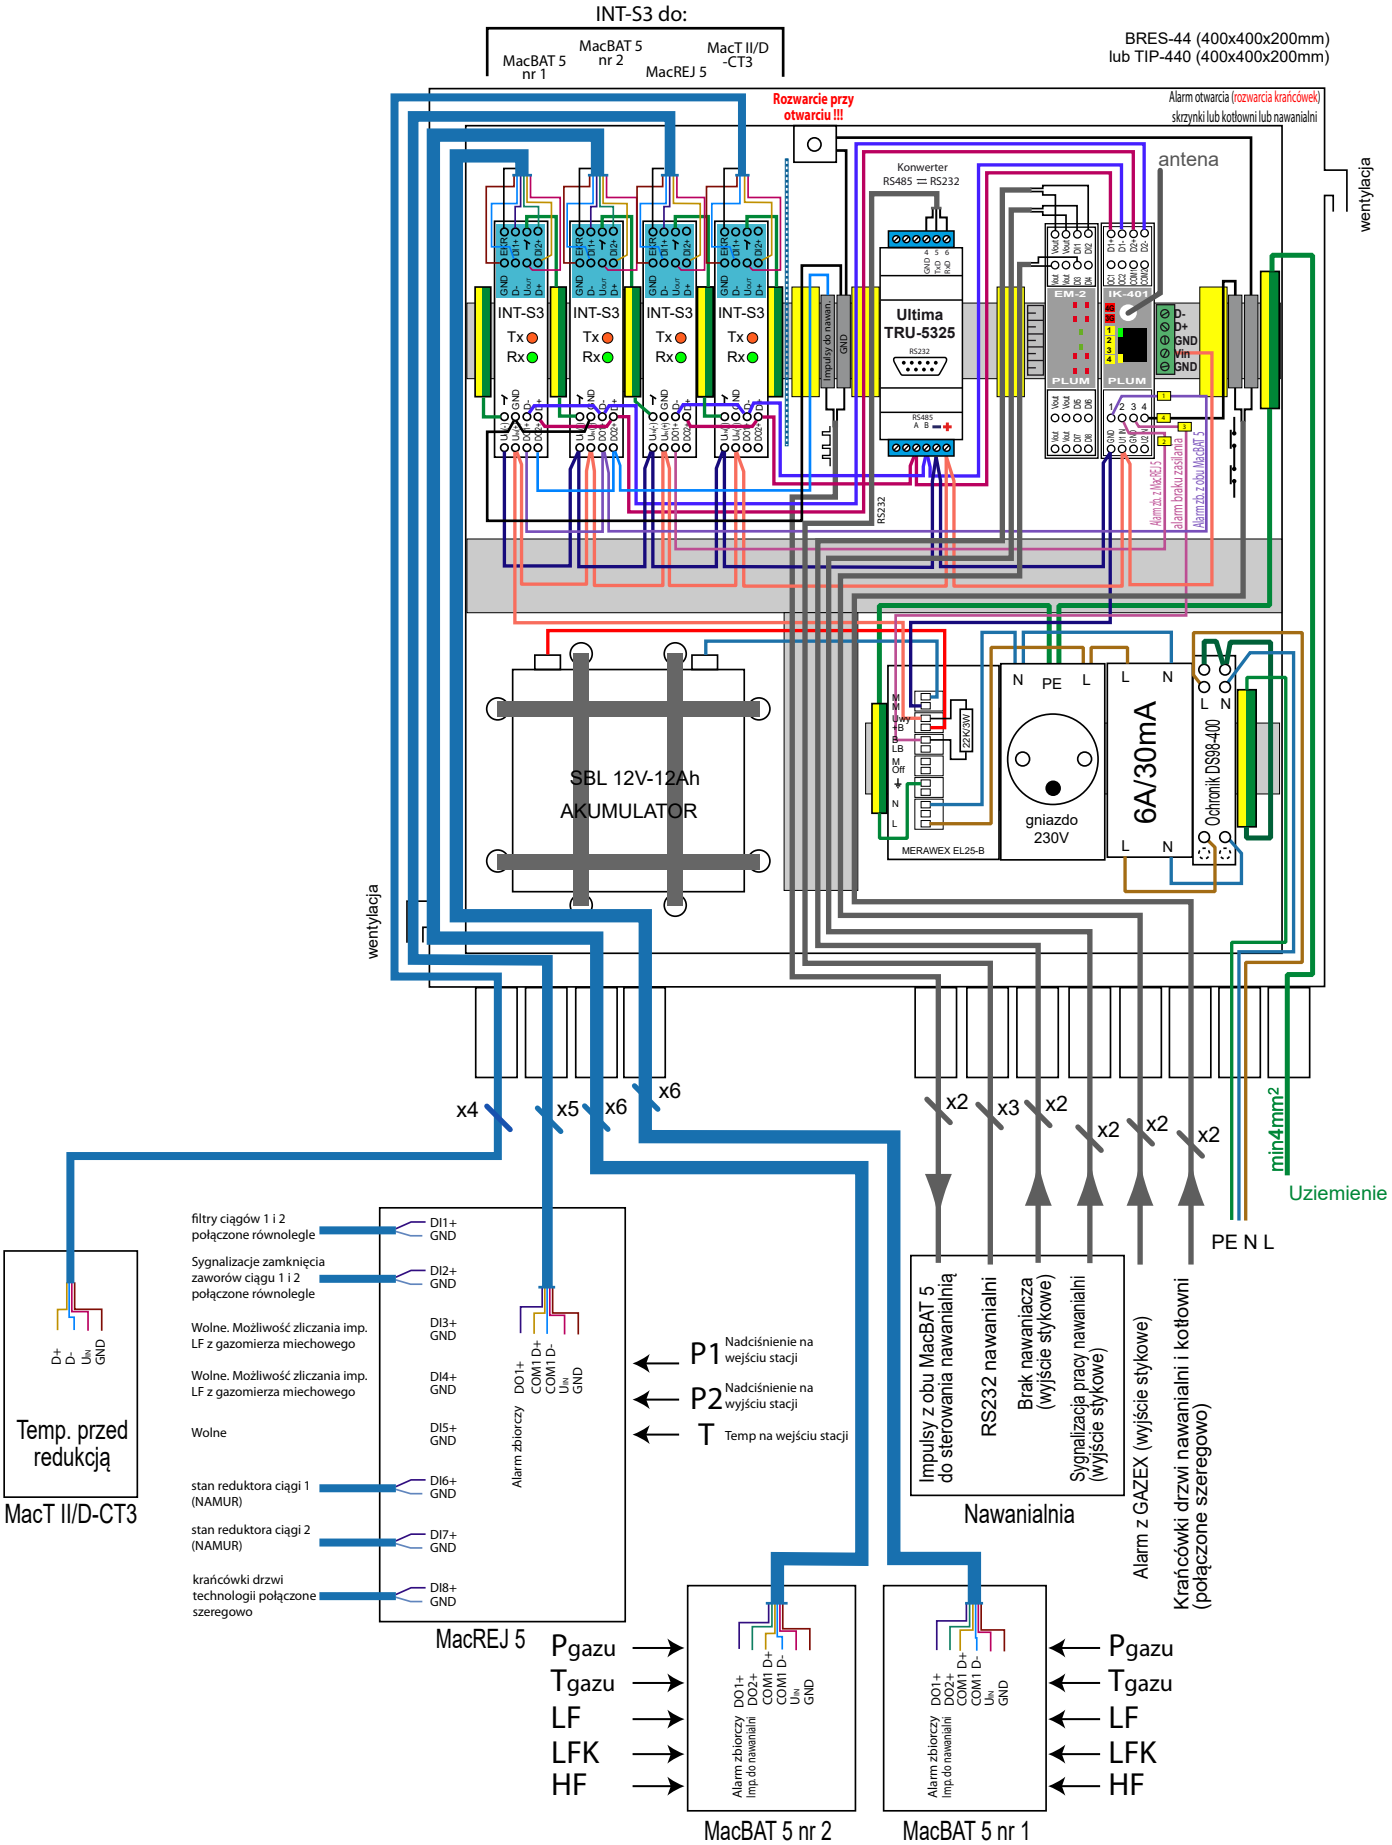
SKRZYNKA 210.333359 P